


Ochranná a bezpečnostní pásma

Plynárenská zařízení BP		Do r.2016/2012	
VTL plynovody do DN100	- 8 m	10/15 m	
VTL plynovody nad DN100 do DN300	- 10 m	20/40 m	
VTL RS do 40 bar	- 10 m	10 m	
OP			
NTL, STL plynovody a přípojky (v zastavěném území)	- 1 m	1 m	
VTL, plynovody a přípojky (v zastavěném území)	- 2 m	4 m	
VTL, STL, NTL, plynovody a přípojky do 40 bar vč. (v nezastavěném území)	- 2 m	4 m	
Technologické objekty	- 4 m	4 m	
Elektrotechnika – podzemní vedení do 110 kV	- 1 m		
VN nadzemní 1–35 kV	- 7 m		
Řídicí, měřicí a zabezpečovací technika	- 1 m		
Elektrické stanice nad 52 kV	- 20 m		
Vestavěné el. stanice	- 1 m		
Vodovody a kanalizace			
Průměr potrubí ≤ DN 500	- 1,5 m		
Průměr potrubí > DN 500	- 2,5 m		
Pro potrubí uložené v hloubce větší než 2,5 se přidává 1 m navíc			

Dopravní stavby – silnice	
Rychlostní silnice (dálnice a rychl. silnice)	- 100 m
Silnice I. třídy	- 50 m
Silnice II. a III. třídy a místní komunikace	- 15 m

Legenda:

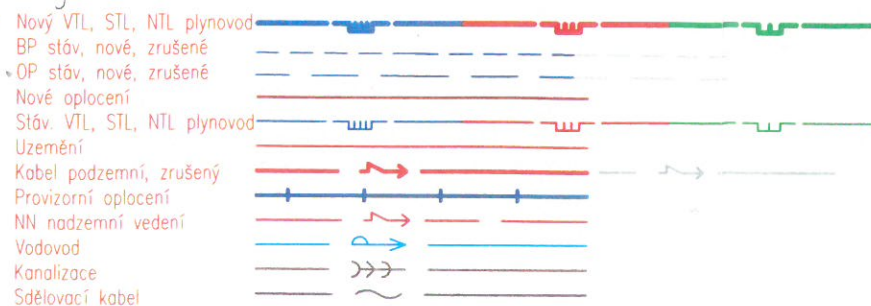

	Změna	Název změny	Datum	Odpor. za zprac.	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis
	Odpor. za zprac.	Projektant	Hurda			Nositel obchodního případu		Objednatel	
	Kontroloval	Odp. projektant	Hurda			GasNet Služby, s.r.o.		GasNet, s.r.o.	
	Schválil	Vedoucí oddělení	Dušek			Brno, Plynárenská 499/1 Zábřovice		Klíšská 940	
Stavba	Reko RS Bobrky Semetín 33171					Místo stavby	Ratibof	Odd.	220
Stavební objekt (SO) / Provozní soubor (PS)						Kraj	Zlínský	Datum	07/2023
Název svazku	Situační výkresy					Stupeň	DUR	Počet A4	2
Název výkresu	Katastrální situace					Měřítko	1:200	Poř. č. výkr.	2
						Svazkové č.	C	Výtisk č.	
						PM zakázka	4204337		
						Archivní číslo			
									DS 067 664